


ПРОЕКТ МЕЖВЕЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 8112П "Сбор нефти и газа со скважин №№ 157,158,169,170,253 Южно-Орловского месторождения",
расположенного на территории муниципального района Сергиевский, в границах сельского поселения Черновка.



МАШТАБ 1:51 000

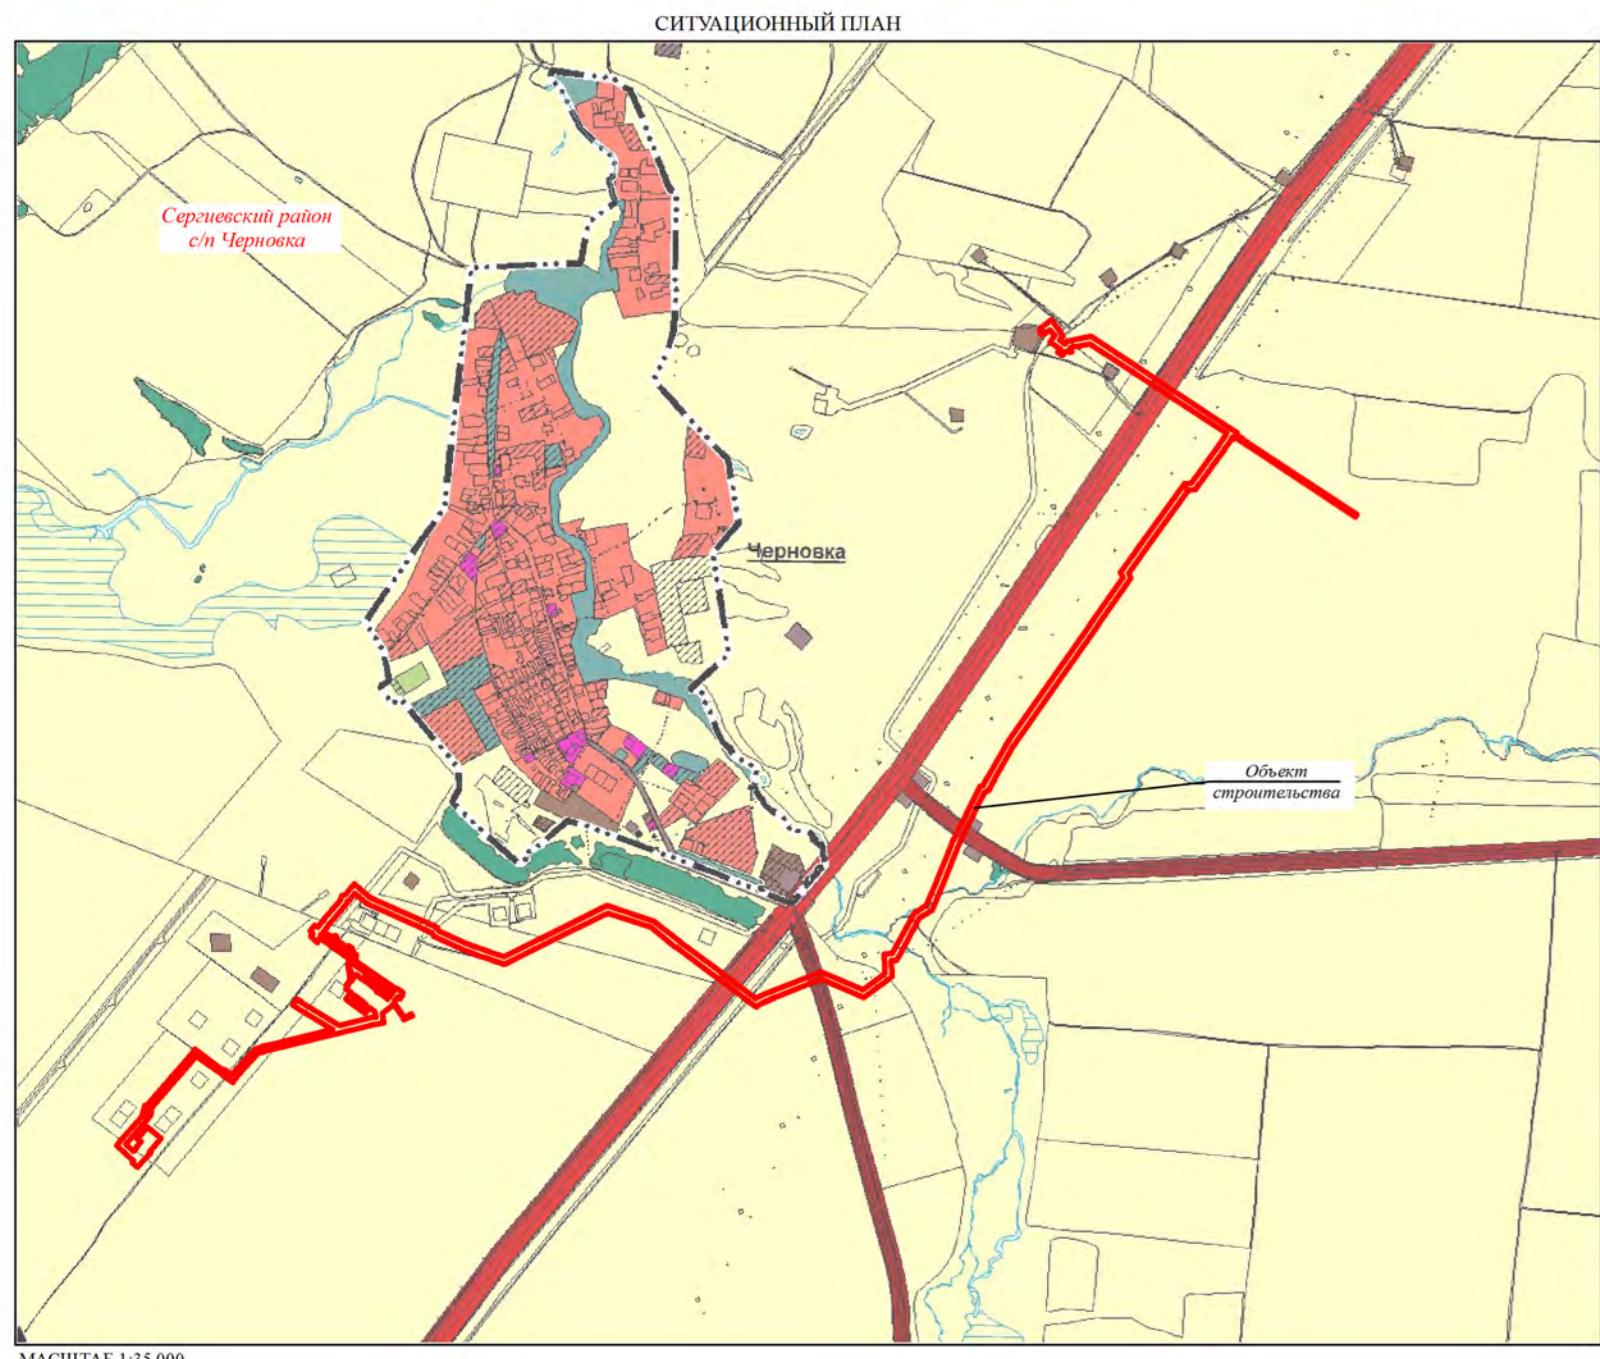

Фрагмент 1

Линия раздела с фрагментом 2

Условные обозначения:

63:31:1406001	Границы и номер кадастрового квартала по сведениям ЕГРН
63:31:1406002	Границы и номер земельного участка по сведениям ЕГРН
63:31:1406003	Границы и номер земельного участка в проекте АО "Самаранефтегаз"
—	Существующие красные линии
—	Установленные красные линии
—	Зона планировочного размещения трассы высокогазоборного трубопровода от скважины №253
—	Зона планировочного размещения трассы ВП-10 от скважины №253
—	Зона планировочного размещения площадки обустройства скважины №169
—	Зона планировочного размещения площадки обустройства скважины №253
—	Зона планировочного размещения трассы ВП-10 от скважины №169
—	Зона планировочного размещения площадки узла трасса С02
—	Зона планировочного размещения площадки для раскладки плиты
—	Зона планировочного размещения площадки выезда
—	Зона планировочного размещения трассы нефтегазоборного трубопровода (дуины)
—	Зона планировочного размещения площадки узла трасса С01
—	Зона планировочного размещения площадки ТКРС
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы нефтегазоборного трубопровода от ИУ скважины №169
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы нефтегазоборного трубопровода от ИУ скважины №169
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы ВП-10 от скважины №253
—	Зона с особыми условиями использования территории площадки скважины №169
—	Зона с особыми условиями использования территории площадки скважины №169
—	Зона с особыми условиями использования территории площадки АТ 9 от скважины №169
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы высокогазоборного от скважины №169
—	Зона с особыми условиями использования территории скважины №170
—	Зона с особыми условиями использования территории площадки обустройства скважины №170
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы ВП-10 от скважины №170
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы высокогазоборного от скважины №170 (дуины)
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы нефтегазоборного трубопровода (дуины)
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы нефтегазоборного трубопровода от ИУ скважины №169
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы ВП-10 от скважины №253
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы ВП-10 от скважины №170
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы высокогазоборного от сква. 253 до ИУ-1
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы высокогазоборного от сква. 169 до ИУ
—	Зона с особыми условиями использования территории трассы высокогазоборного от сква. №170 до ИУ
—	Санитарно-защитная зона скважины №169
—	Санитарно-защитная зона скважины №253
—	Хозяйственная зона скважины №169 с особыми условиями использования территории
—	Проектируемые линии связи
—	Трасса нефтегазоборного трубопровода
—	Трасса высокогазоборного от сква. 169 до ИУ
—	Трасса высокогазоборного от сква. 253 до ИУ-1
—	Трасса ВП-10 от скважины №169
—	Трасса высокогазоборного от сква №170 до ИУ
—	Трасса нефтегазоборного трубопровода

Примечание:
1. Перечень координат границ зон с особыми условиями использования территории смотри на листе 2.

Примечание:
1. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и прочие объекты капитального строительства отсутствуют.
2. Объекты федерального, регионального, местного значения отсутствуют.
3. Линейные объекты, подлежащие провозу и перевозке отсутствуют.
4. Линии отступов от красных линий и иных ограничений мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливаются.
5. Необходимость для размещения и владения для государственных и муниципальных нужд отсутствует.
6. Публичные сервитуты отсутствуют.

Примечание:
1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622) охранные зоны устанавливаются:
- вдоль воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;
- вдоль воздушных линий электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;
- вдоль проводов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов для срабатывания молнии на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
- вокруг подстанций по всем сторонам ограждения подстанции по периметру на расстоянии, пропорционально высшему классу напряжения подстанции.
2. Согласно Постановлению Госстроя России от 23 ноября 1994г. №61 "Правила охраны магистральных трубопроводов" охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтяные газы, водород и искусственный углеводородный газы - в виде участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
3. В соответствии с СанПиН 2.2.12.11.1206-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" проектируемые сооружения относятся к III классу с необходимыми размерами санитарно-защитной зоны - 300 м.

Схема расположения фрагментов

Заказчик:	АО "Самаранефтегаз"	8112П
Имя:	Лист:	№ документа:
Разработчик:	Волобуев М.И.	Проверка:
Проверка:	Чубов М.А.	Статус:
Проект межвеяния территории		Лист:
Материалы по обоснованию		Листов:
Территориальная часть		II
Через материал по обоснованию проекта межвеяния территории		1
		3
ООО "Самаранефтегаз"		