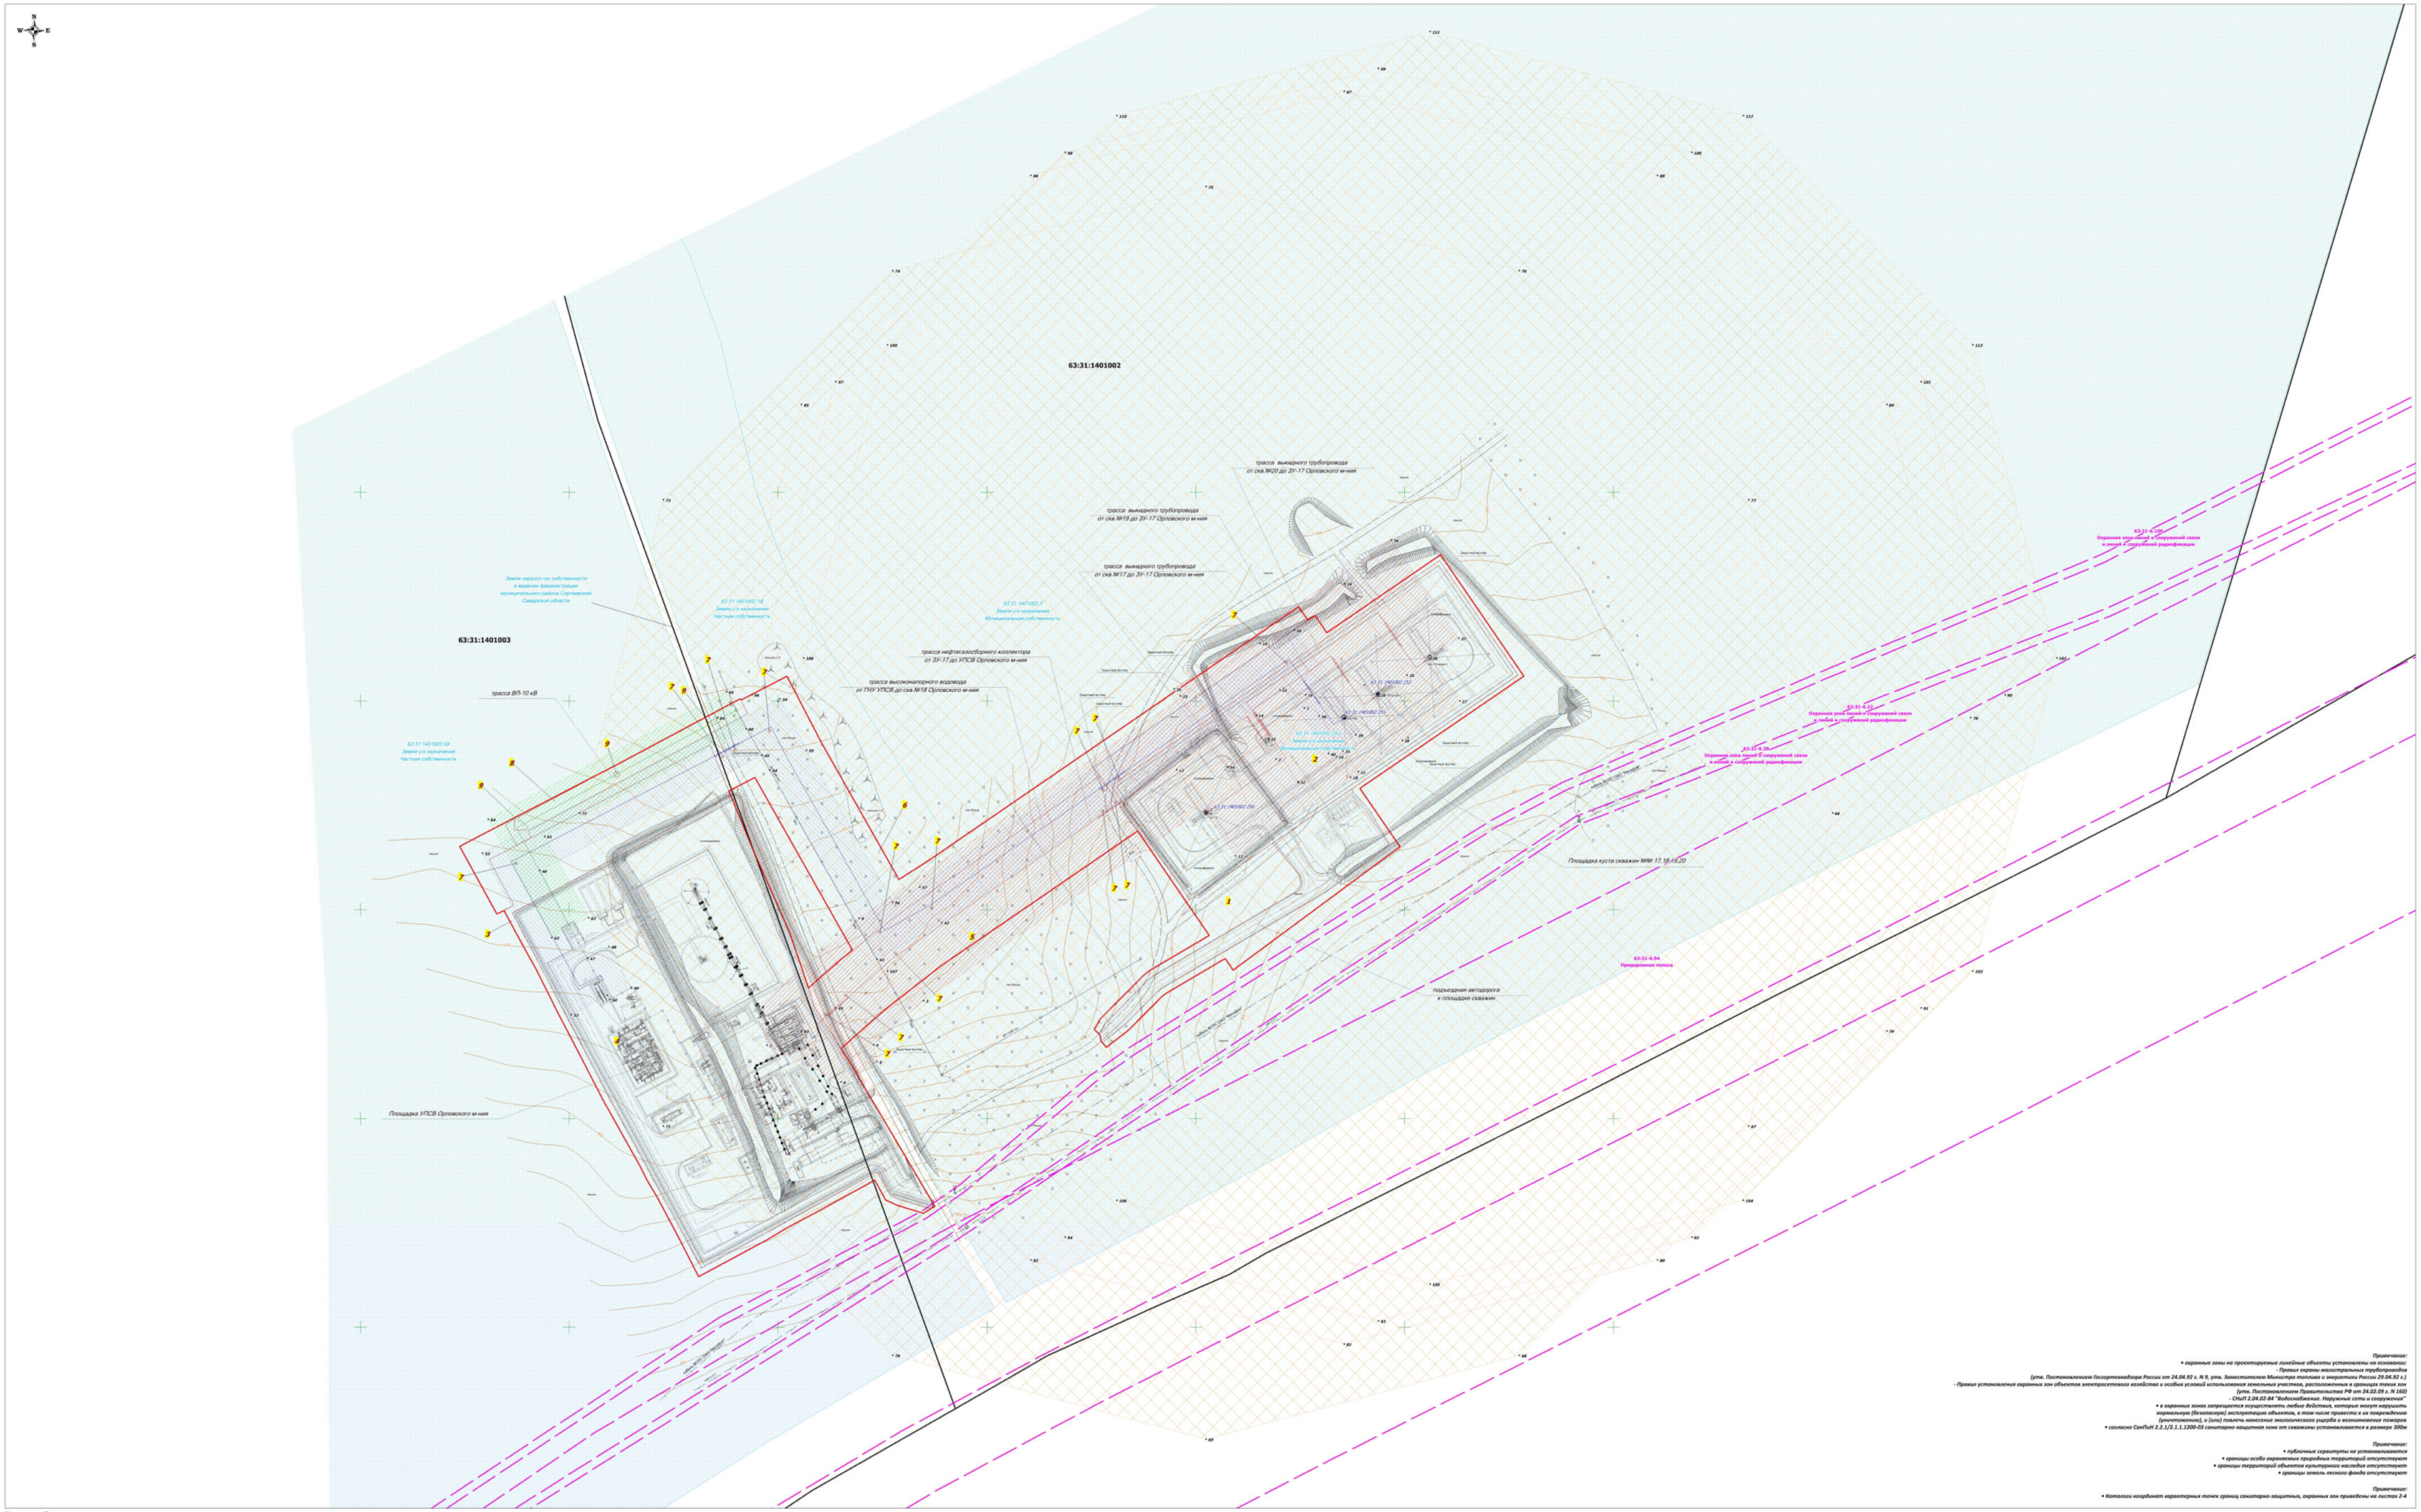


**Примечание:**

- охранные зоны на проектируемые линейные объекты установлены на основании:
  - Правил охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 г. N 9, утв. Заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.92 г.)
  - Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.09 г. N 160)
  - СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
- в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить нормальную (безопасную) эксплуатацию объектов, в том числе привести к их повреждению (уничтожению), и (или) повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров
- согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от скважины устанавливается в размере 300м

**Примечание:**

- публичные сервитуты не устанавливаются
- границы особо охраняемых природных территорий отсутствуют
- границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют
- границы земель лесного фонда отсутствуют

**Примечание:**

- Каталоги координат характерных точек границ санитарно-защитных, охранных зон приведены на листах 2-4

**Условные обозначения:**

- Границы зон планируемого размещения линейных объектов
- Зона с особыми условиями использования территорий (Охранная зона проектируемых выкидного, нефтегазосборного трубопроводов)
- Зона с особыми условиями использования территорий (Охранная зона проектируемой ВЛ-10 кВ)
- Зона с особыми условиями использования территорий (Санитарно-защитная зона проектируемого водовода)
- Санитарно-защитная зона скважины
- 34:07:120006 - Граница кадастрового квартала, его номер
- 34:07:120006:Г - Граница земельного участка стоящего на ГКУ, его номер
- 63:31:1401002:250 - Объект капитального строительства, сведения о котором содержатся в ЕГРН, его номер
- 63:00-6.141 - Границы зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которой содержатся в ЕГРН, ее номер

- трасса проектируемого высоконапорного водовода
- трасса проектируемого выкидного трубопровода, нефтегазосборного коллектора
- трасса проектируемой ВЛ-10 кВ

1 - Обустройство куста скважин №№ 17,18,19,20 Орловского м-ния
2 - Площадка куста скважин №№ 17,18,19,20 Орловского м-ния
3 - Обустройство площадки УПСВ Орловского м-ния
4 - Площадка УПСВ Орловского м-ния
5 - Строительство нефтегазосборного коллектора от ЗУ-17 до УПСВ Орловского м-ния
6 - Строительство высоконапорного водовода от ГНУ УПСВ до скв.№18 Орловского м-ния
7 - Опознавательные знаки
8 - Строительство ВЛ-10 кВ
9 - Опоры ВЛ-10 кВ

Существующие объекты

- Кабели связи подземные
- Воздушные линии электропередачи высокого напряжения

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СИН.04.20-49-П-ПМТ | | | | | | |
| Проект межевания территории для строительства объекта АО "Самараинвестнефть": "Обустройство Орловского месторождения нефти" в границах с/п Черновка Сергиевского района Самарской области | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | |
| Разработал | Севастьянова В.А. | | | | | |
| Проверил | Миронов А.А. | | | | | |
| Директор | Терентьев М.С. | | | | | |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть. | Стадия | Лист | Листов | | | |
| | ПП | 1 | 4 | | | |
| Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории М 1:1000 | ООО «Волга-инжиниринг» г.Самара | | | | | |

формат А0