





Фрагмент 1

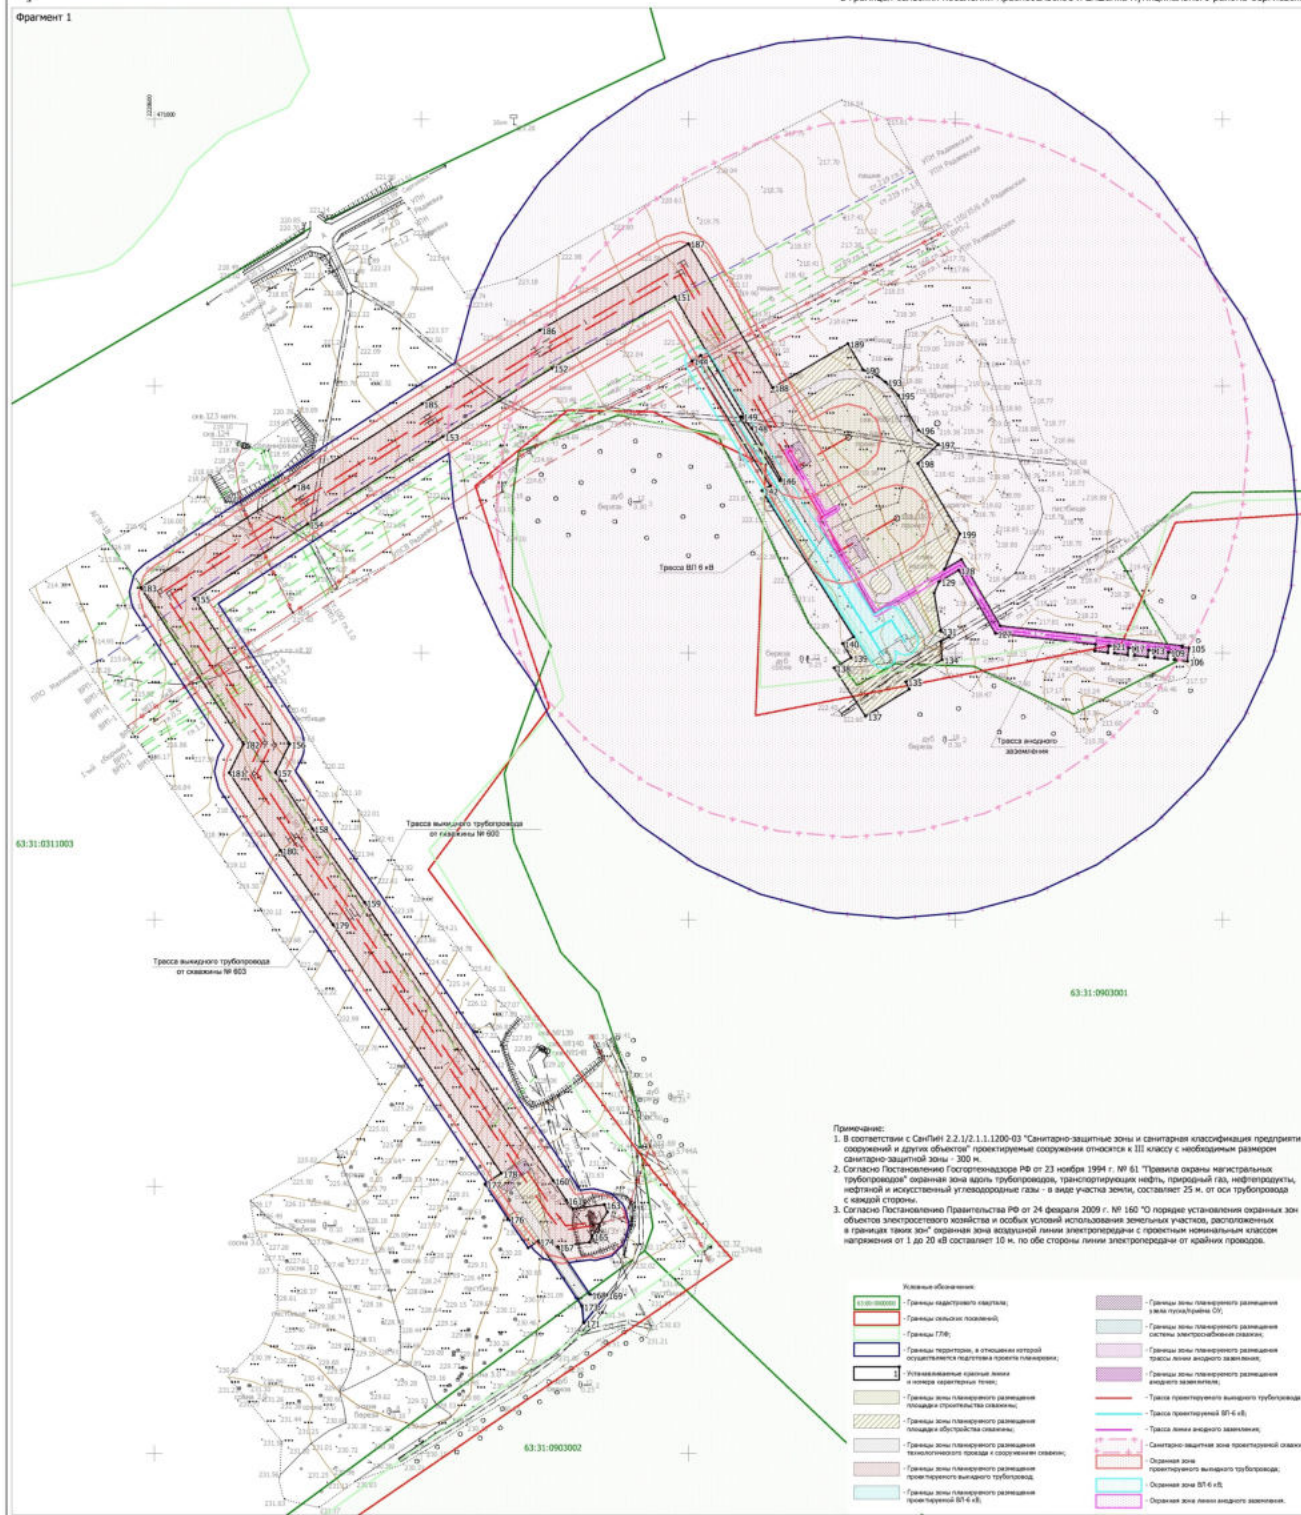

- Примечания:**
1. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемые сооружения относятся к III классу с необходимым размером санитарно-защитной зоны - 300 м.
  2. Согласно Постановлению Государственного РФ от 23 ноября 1994 г. № 61 «Принятие охраны магистральных трубопроводов» «охранная зона вдоль трубопровода, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, составляет 25 м. от оси трубопровода с каждой стороны».
  3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранный радиус воздушной линии электропередачи с проектной номинальной классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

**Ключевые обозначения:**

Границы кадастровых кварталов;	Границы зон планируемого размещения линейных объектов;
Границы охранных поясов;	Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;
Границы ГРА;	Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;
Границы территории, в отношении которой осуществляется процедура изъятия земельных участков;	Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;
Указывающиеся охранные зоны и территории в соответствии с законодательством;	Трасса проектируемой выкидной трассы;
Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;	Трасса проектируемой выкидной трассы;
Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;	Трасса выкидного трубопровода;
Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;	Трасса выкидного трубопровода;
Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;	Санитарно-защитная зона проектируемой скважины;
Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;	Охранная зона проектируемого выкидного трубопровода;
Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;	Охранная зона ВТ 4 кВ;
Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;	Охранная зона линии выкидного трубопровода;
Границы зон планируемого размещения объектов системы электроснабжения объектов;	

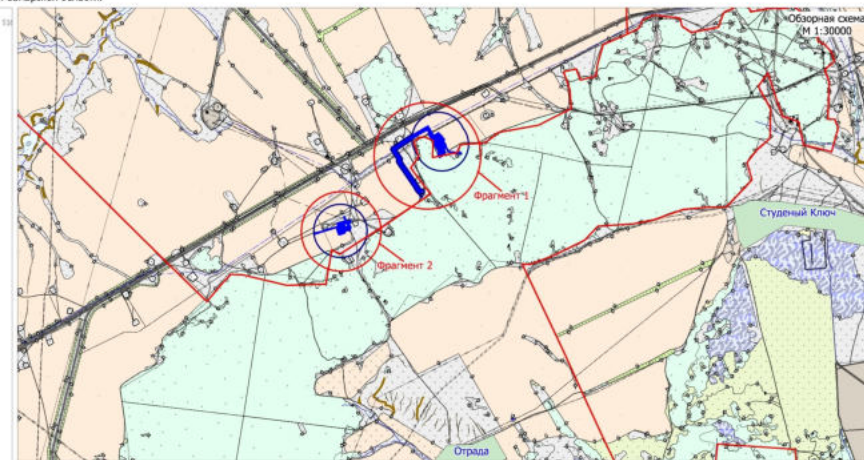

Фрагмент 2



<b>Заказчик: АО «Самарнефтегаз»</b>					<b>5169П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 600, 603, 607 Радаевского месторождения», в границах сельских поселений Красносельское и Елшанка муниципального района Сергеевский Самарской области.</b>			
<b>Имя</b>	<b>Должность</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>	<b>Проект планировки территории</b> <b>Основная часть</b>	<b>Страница</b>	<b>Лист</b>	<b>Листов</b>	
Рубцова	Самойлова Е.О.				II	I	I	
Рубцова	Рубцова М.А.				Через красные линии совмещенный с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов			
Иванов					Муниципальный район Сергеевский Самарской области			
					Формат: А1			